


核二廠 主控制室與遙控停機盤

模擬操作中心
104年7月


1

核二廠廠房佈置示意圖

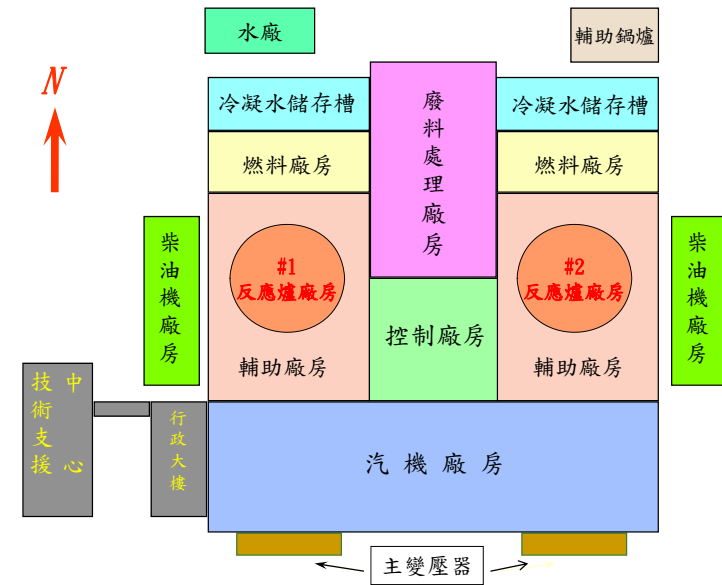

主控制室

3

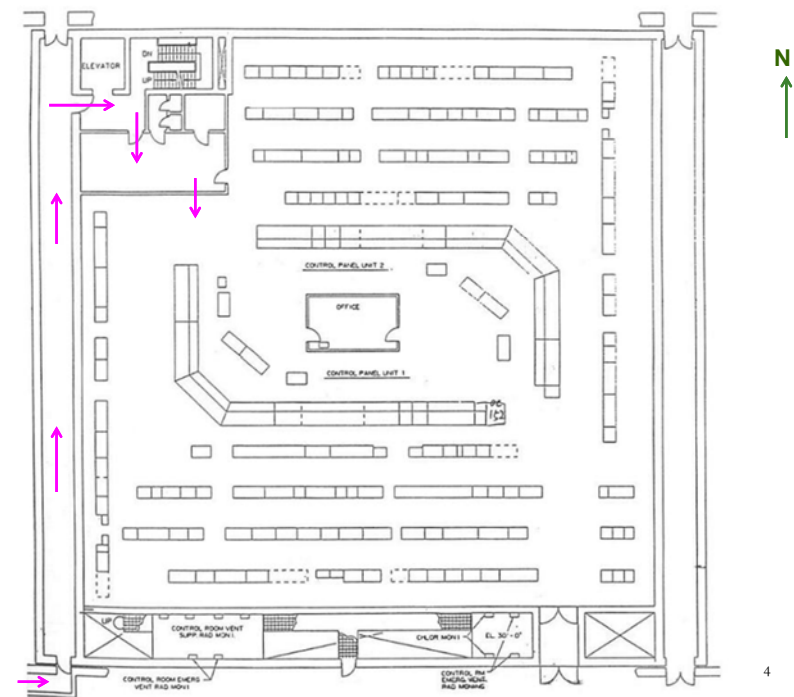

4

空白頁為人物或人名等圖像，於課堂上再播映，為不影響頁次，以空白處理(以下空白頁均同)



控制室二值
偵測試驗及維護工作

9

一號機值班主任


10


控制室二值偵測試驗執行中



防誤機制-實體屏障


11

12

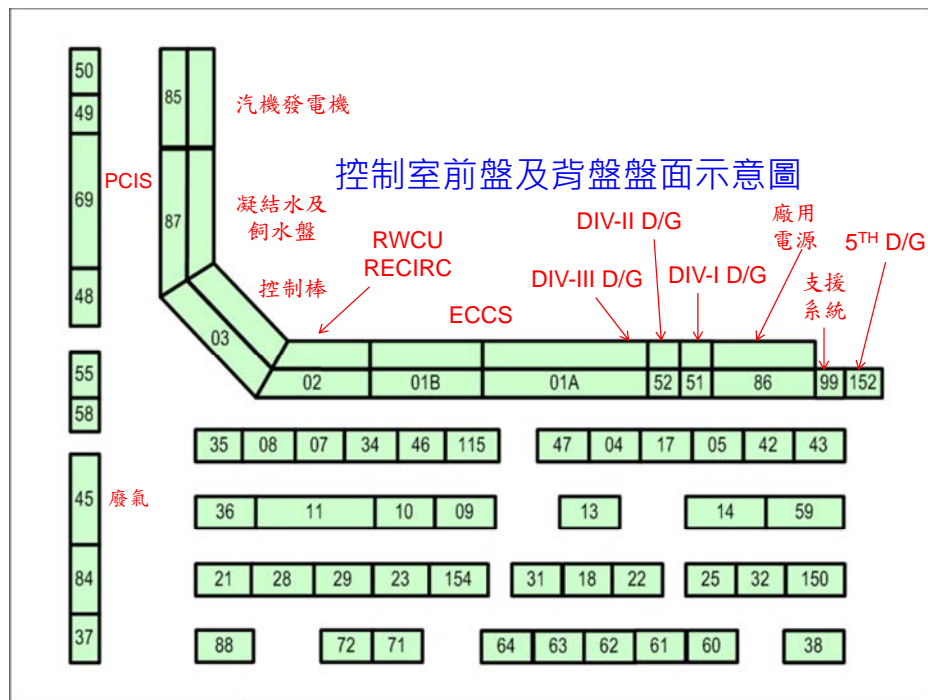

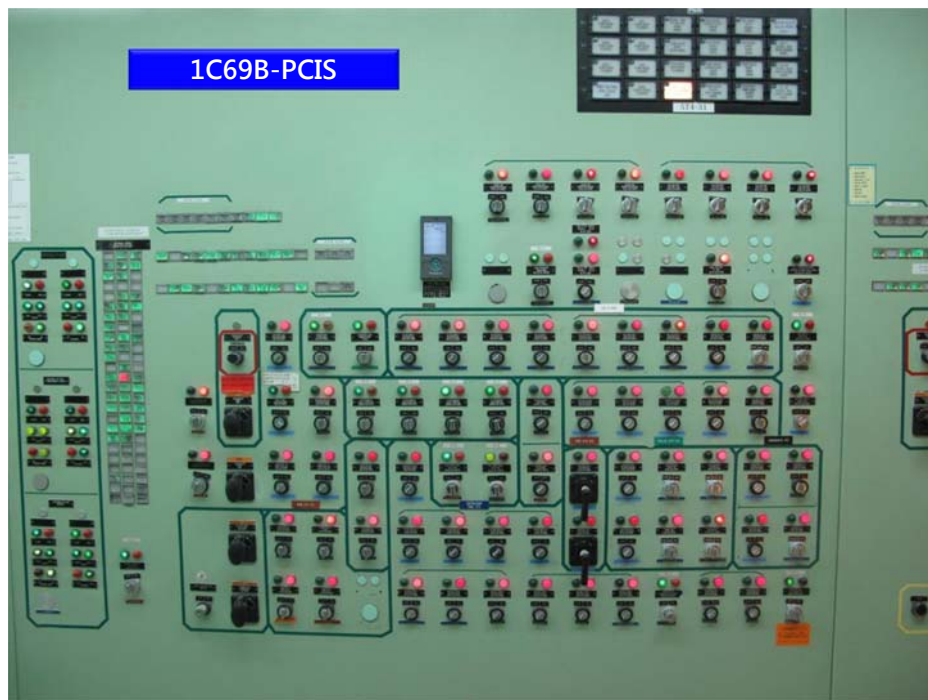


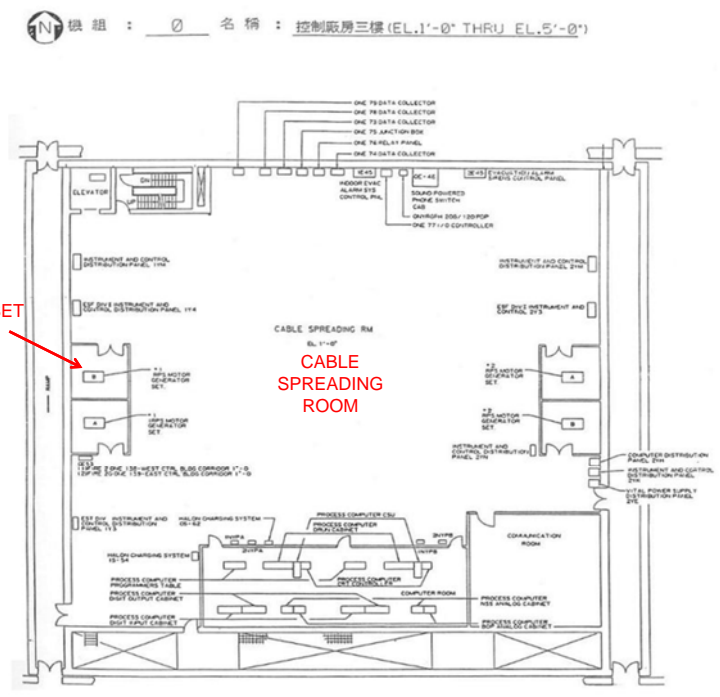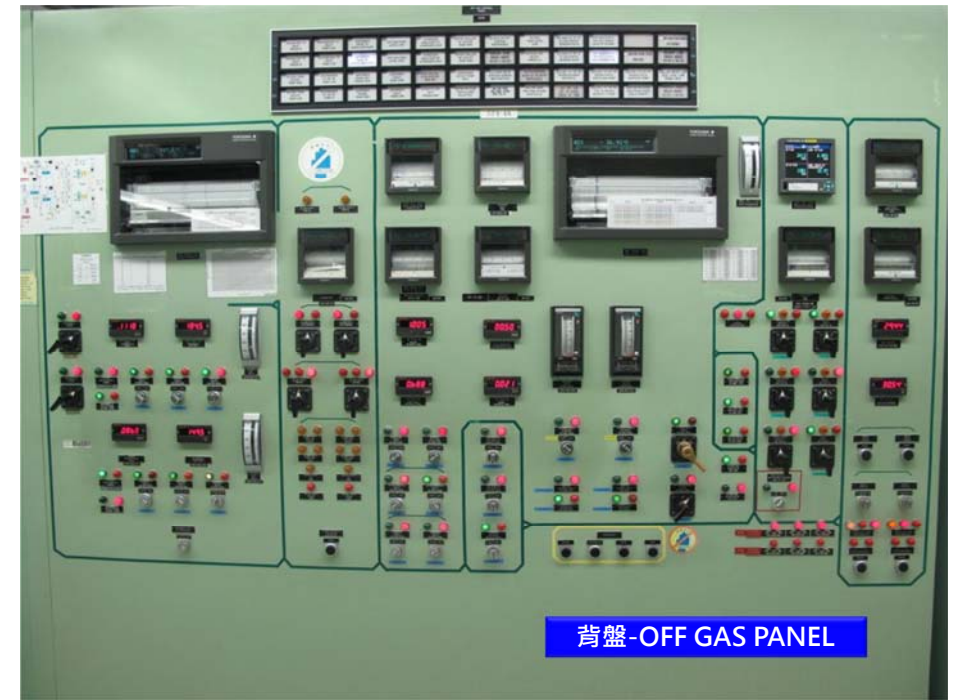

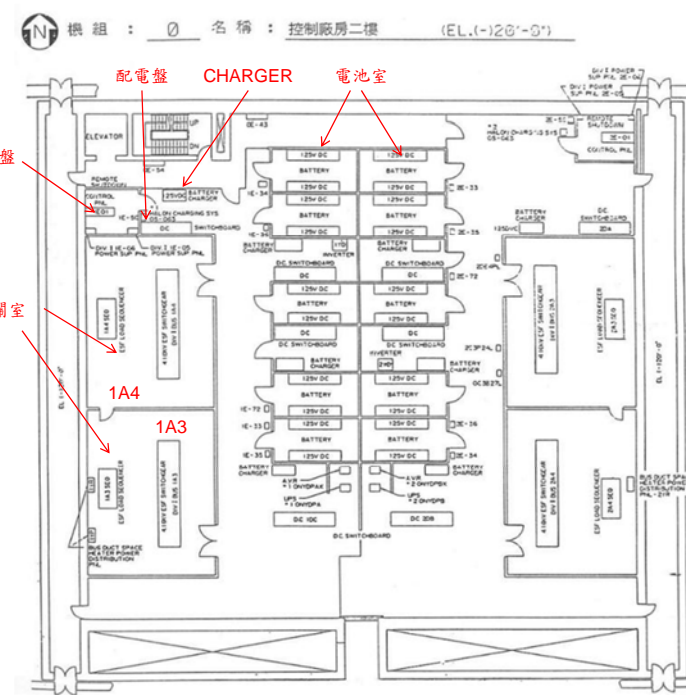





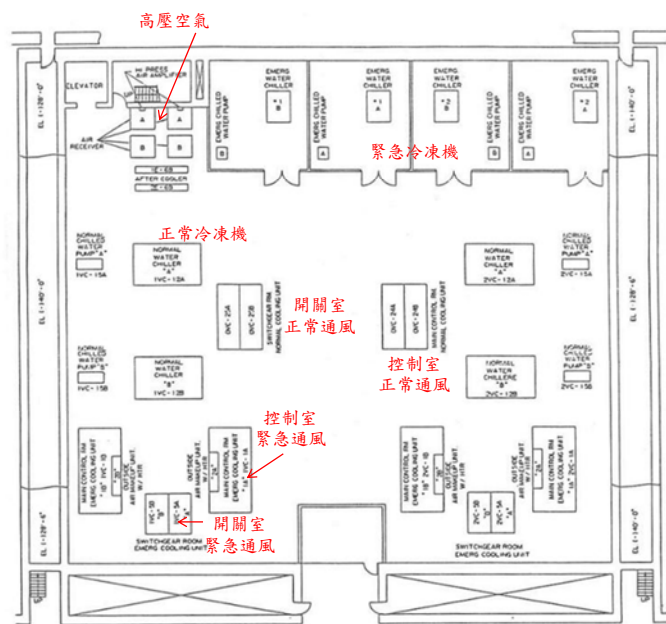

37





緊急冷凍機室



控制室正常通風系統



控制室緊急通風系統



開關室緊急通風系統



正常冷凍機



緊急冷凍機室



緊急冷凍機



緊急冷凍機水泵

遙控停機盤 (在控制室二樓)

49

遙控停機盤 緊急停機使用時機

- A. 控制室發生嚴重的火警足以威脅人員安全並且要求反應器運轉人員撤離控制室區域。
- B. 任何控制室環境狀況足以妨礙監視反應爐保安儀器及妨礙控制室的正常操作而要求人員撤離。
- C. 電廠發生恐怖份子攻擊，事態惡化至恐怖份子進入廠內，主控制室來不及停機時。

50



通訊、網路、程序書、現場工具



圖面資訊
(RPV飽和曲線及EOP流程圖)

